

# NÁVOD NA MONTÁŽ INŠTALAČNEJ KRABICE S FUNKČNOU ODOLNOSŤOU V POŽIARI E-90 : PMO2, PMO2E

Na základe DIN 4102 časť 12, stupeň krytia IP 54

## 1 príprava na montáž

po vyrovnaní krabice vyznačte body na vŕtanie otvorov

navŕtajte otvory o priemere  $\varnothing 6$  mm,  
do hĺbky min. 30 mm, vzdialenosť otvorov 130 mm

vyčistite otvory


**upevňovacie prvky** použite podľa typu montáže

**pre žľaby a rebriky** - skrutky s polguľovou hlavou + matica  
s golierom SGK M6X12, SGK M6X12E\*

**pre upevnenie do betónu** - kotvy SRO M6x30, SRO M6x30E\*

**do odľahčených stropov a stien** - kotvu do dutých stien KSKO M6, KSKO M6E\*

\*pre PMO2E

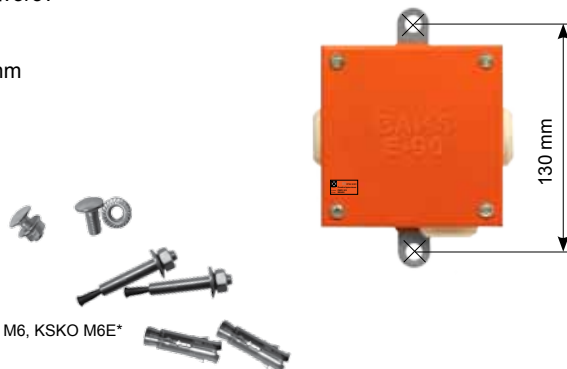

## 2 montáž

osadte potrebné upevňovacie prvky  
(nie sú súčasťou kompletu)

priskrutkujte krabicu ku konštrukcii



## 3 príprava na inštaláciu

odmontujte kryt krabice


prepichnite potrebné priechodky



## 4 inštalácia

zatiehnite káble cez priechodky do krabice,


pripojte vodiče do keramických svorkovnic  
Ochranný vodič vždy pripojte do zelenožltej svorkovnice PE

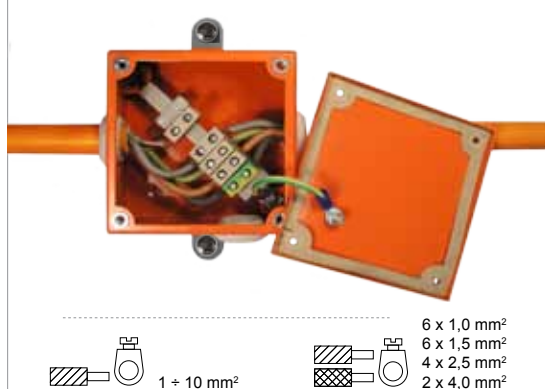

## 5 ukončenie montáže

upevnite káble pred a za krabicou max. 150 mm

upevnite kryt krabice

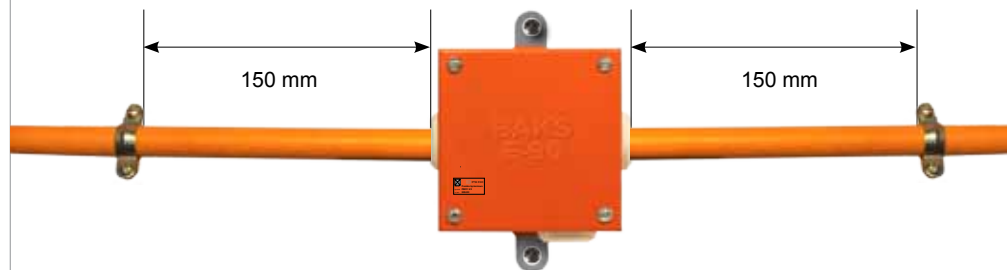

**BAKS** - Profesjonalne systemy tras kablowych

ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew,  
tel.: 22 710 81 00, e-mail: [baks@baks.com.pl](mailto:baks@baks.com.pl)  
[www.baks.com.pl](http://www.baks.com.pl)

**STRADER s.r.o.**

Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov  
tel.: +421 54 7181406, e-mail: [inbox@strader.sk](mailto:inbox@strader.sk)  
[www.strader.sk](http://www.strader.sk)

