


TKJ...H50 T-kus žľabu

Informácie:

Použitie:
 Rozvetvenie káblových trás.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

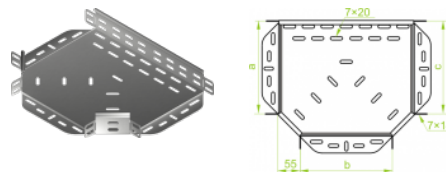


K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.
Pri neštandardných objednávkach treba uviesť rozmer a, b, c.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKJ50H50	50	156605	20	0,26
TKJ100H50	100	156610	20	0,42
TKJ150H50	150	156615	10	0,60
TKJ200H50	200	156620	10	0,82
TKJ300H50	300	156630	10	1,45
TKJ400H50	400	156640	10	2,33
TKJ500H50	500	156650	10	2,99
TKJ600H50	600	156660	10	3,92

Súvisiace produkty:

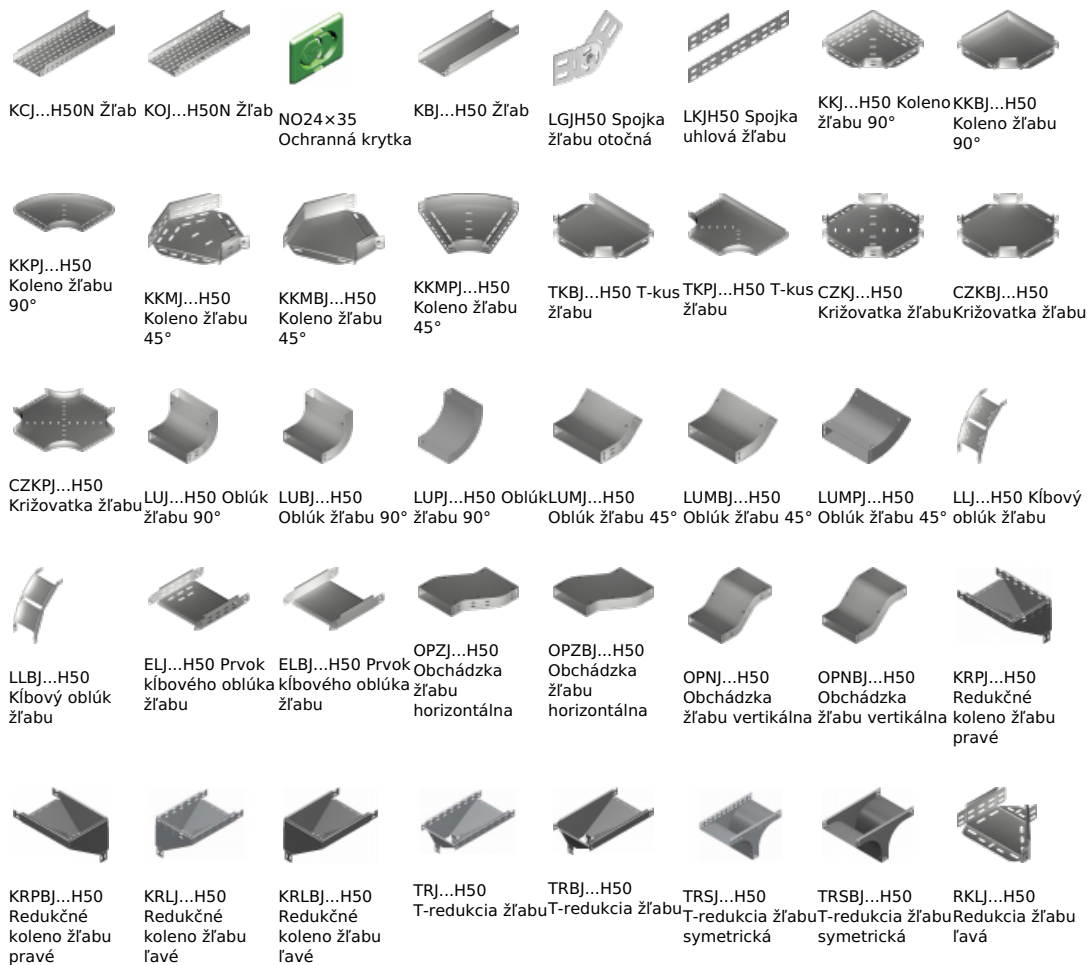

RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľaváRKPJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKPBJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáLRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaLRBH50 Spojka
žľabu
rozvetvovaciaTKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu TLRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia