

## TRBJ...H110 T-redukcia žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Rozvetvenie káblových trás.

**MATERIÁL**


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

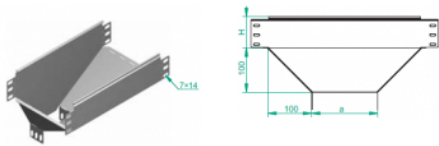

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRBJ100H110 | 100          | 128510     | 4          | 1,26          |
| TRBJ150H110 | 150          | 128515     | 4          | 1,91          |
| TRBJ200H110 | 200          | 128520     | 4          | 2,46          |
| TRBJ300H110 | 300          | 128530     | 2          | 3,83          |
| TRBJ400H110 | 400          | 128540     | 2          | 5,08          |
| TRBJ500H110 | 500          | 128550     | 1          | 6,00          |
| TRBJ600H110 | 600          | 128560     | 1          | 6,70          |