

TRSJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická


Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10
alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPPMH30.

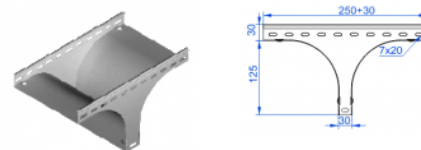

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSJ50H30	50	133605	1	0,52
TRSJ100H30	100	133610	1	0,68
TRSJ150H30	150	133615	1	0,86
TRSJ200H30	200	133620	1	1,06
TRSJ300H30	300	133630	1	1,43

Súvisiace produkty:

