

## TRBP...H80 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

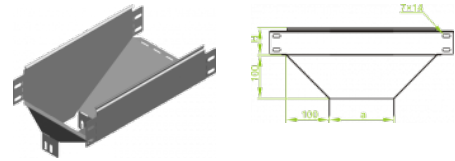

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12


a spojky LPL80 alebo LPPH80.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBP100H80	100	188610	4	1,60
TRBP150H80	150	188615	4	2,30
TRBP200H80	200	188620	4	3,10
TRBP300H80	300	188630	2	4,90
TRBP400H80	400	188640	2	6,30
TRBP500H80	500	188650	1	8,10
TRBP600H80	600	188660	1	9,20

### Súvisiace produkty:

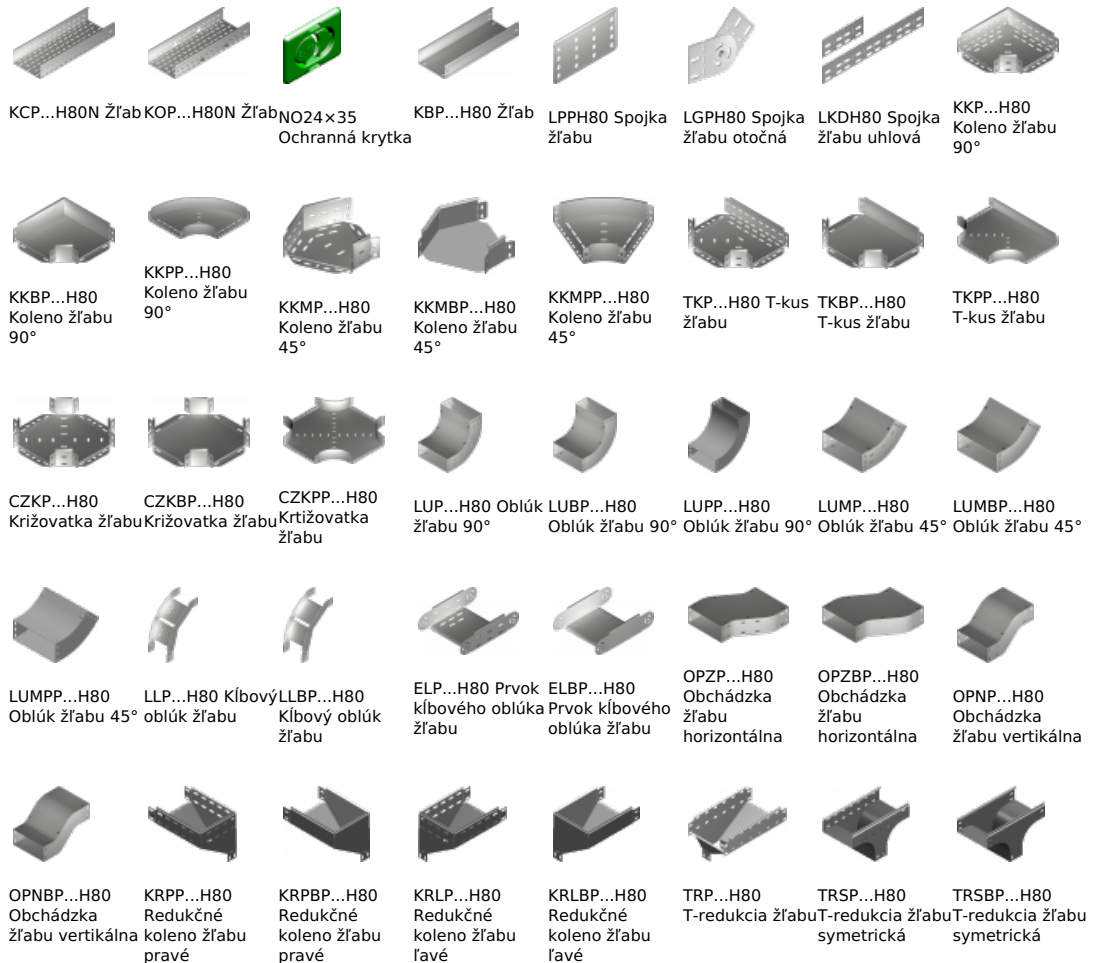



RKLP...H80  
Redukcia žľabu ľavá



RKLBP...H80  
Redukcia žľabu ľavá



RKPP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKPBP...H80  
Redukcia žľabu pravá



RKSP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



RKSBP...H80  
Redukcia žľabu symetrická



TKDP...H80  
Doplňujúci diel žľabu T



LRPPH80 Spojka žľabu rozvetvovacia