

RDLC...H45N Redukcia rebríka ľavá

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

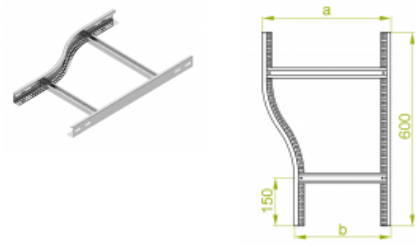

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer b [mm] |
|------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| RDLC200/100H45N | 200 | 448420 | 2 | 1,77 | 10 |
| RDLC300/200H45N | 300 | 448430 | 2 | 2,01 | 20 |
| RDLC400/300H45N | 400 | 448140 | 2 | 2,24 | 30 |
| RDLC500/400H45N | 500 | 448150 | 2 | 2,48 | 40 |
| RDLC600/500H45N | 600 | 448160 | 2 | 2,70 | 500 |