

## KKMBJ...H60 Koleno žľabu 45°

### Informace:

#### POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškovej ľubovoľnej farby.


- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

#### • Ku montáži použite nasledujúce množstvo:

- šírka 100÷200 mm - min. 10 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 300÷400 mm - min. 12 komplety krutiek SGKM6x12,

- šírka 500÷600 mm - min. 14 komplety skrutiek SGKM6x12,

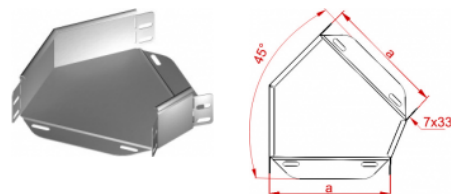

### Verze:

Tloušťka plechu: 1,0 mm

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKMBJ100H60 | 100          | 160103     | 20         | 0,29          |
| KKMBJ150H60 | 150          | 160203     | 10         | 0,41          |
| KKMBJ200H60 | 200          | 160303     | 10         | 0,55          |
| KKMBJ300H60 | 300          | 160503     | 10         | 0,91          |
| KKMBJ400H60 | 400          | 160603     | 10         | 1,54          |