


Strana [A] so zámkami | Strana [A] se zámkami

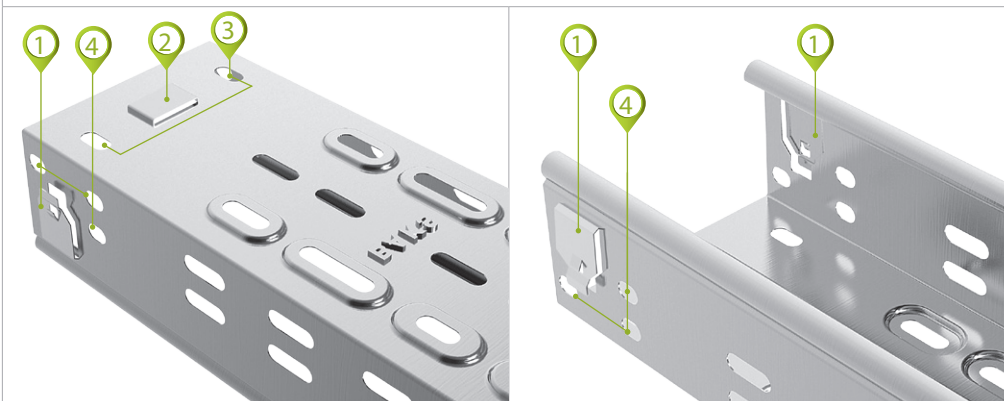


SK

- [1] „jazyk“ pod blokovací zámek
- [2] protlačení pro polohování a blokování žlabů
- [3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů skrutkami
- [4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné spojení žlabů skrutkami

CZ

- [1] „jazyk“ pod blokovací zámek
- [2] protlačení pro polohování a blokování žlabů
- [3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů šrouby
- [4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné spojení žlabů šrouby

Strana [B] s vedeními zámku | Strana [B] s vedeními zámku

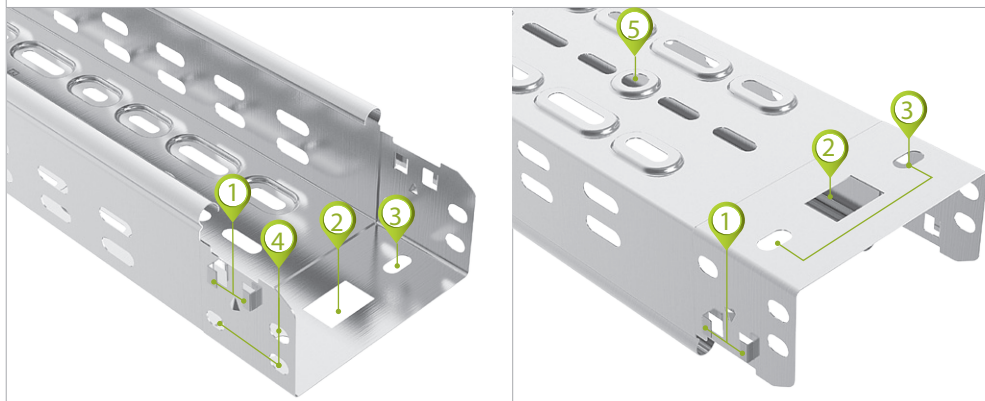

SK

- [1] vedení pre blokovací zámek
- [2] otvor pre protlačenie na polohovanie a blokovanie žlabů
- [3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů skrutkami
- [4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné spojení žlabů skrutkami
- [5] otvory na dně umožňují zavěsit žlaby na jedné závitové tyči (žlabů o šířce 50÷100)

CZ

- [1] vedení pro blokovací zámek
- [2] otvor pro protlačení na polohování a blokování žlabů
- [3] otvory na dně umožňují dodatečné spojení žlabů šrouby
- [4] otvory na bocích umožňují připojit tvarovky nebo dodatečné spojení žlabů šrouby
- [5] otvory na dně umožňují zavěsit žlaby na jedné závitové tyči (žlabů o šířce 50 ÷ 100)

SK Informácie týkajúce sa skladovania a inštalácie káblových žlabov rýchlej montáže

Pred vykládkou a skladovaním je potrebné prečítať pozorne inštrukciu na transport a skladovanie. Na skrátenie káblových žlabov použite ručnú alebo elektrickú uhľovú brúsku. Hrany po rezoch je potrebné narovnať, zbaviť pilín a taktiež ich chrániť proti korózii zinkovou farbou v spreji FCA. Dodatočne je možné použiť ochrannú lemovku. Riziko poškodenia systému káblových tras počas ukladania káblov. Káble veľkého priemeru predstavujú pomerne veľké nebezpečenstvo pre nosný káblový systém počas ich ukladania. Z tohoto dôvodu preto odporúčame ich ukladanie z bočnej strany a nie ich zatahovanie do káblvej trasy. Otvory Ø11 umiestnené v strede žlabov umožňujú ich zavesenie na závitovú tyč, platí to iba pre šírky žlabov 50 a 100 mm. V prípade maximálnych zaťažení, vysokej vlhkosti a veľkých vibrácií, doporučujeme dodatočné spevnenie spoja skrutkami. **Žlab KFL..., KFL... bol testovaný na požiaru odolnosť E-90, zhodne s STN EN 61537:2007/01:2011, STN 920205.** Špeciálne navrhnuté tvarovky a príslušenstvo vytvárajú kompletný „Systém žlabov Rýchlej Montáže KLIK“. Podrobné informácie nájdete na stránke www.baks.com.pl alebo v katalógu „Systém žlabov Rýchlej Montáže KLIK“. Kvalita produktov bola potvrdená skúškami v autorizovaných notifikovaných inštitútoch a laboratóriách v krajinách EÚ. Spôsoby montáže opísané v tomto návode sú podobné aj v iných typoch žlabov so spojom „KLIK-KLAK“.

Pozor! V prípade žlabov o šírke 300 a viac mm je potrebné dno žlabov spojiť skrutkami typu SGKM6x12 v množstve min. 2 kompletov. Materiál: Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011

V prípade otázok je potrebné sa skontaktovať s technickým oddelením firmy BAKS alebo firmy STRADER


CZ Informace týkající se skladování a instalace kabelových žlabů rychlé montáže

Před vykládkou a skladováním je třeba přečíst pozorně instrukci na transport a skladování. Na zkrácení kabelových žlabů použijte ruční nebo elektrickou úhlovou brúsku. Hrany po řezech je třeba narovnat, zbavit pilin a také jich chránit proti korozi zinkovou barvou ve spreji FCA. Dodatečně je možné použít ochrannou lemovku. Riziko poškození systému kabelových tras během ukládání kabelů. Kabely velkého průměru představují poměrně velké nebezpečí pro nosný kabelový systém během jejich ukládání. Z tohoto důvodu proto doporučujeme jejich ukládání z boční strany a ne jejich zatahování do kabelové trasy. Otvory Ø11 umístěny ve středu žlabů umožňují jejich zavěšení na závitovou tyč, platí to pouze pro šířky žlabů 50 a 100 mm. V případě maximálních zatížení, vysoké vlhkosti a velkých vibrací, doporučujeme dodatečné zpevnění spoje šrouby. **Žlab KFL ..., KFL ... byl testován na požární odolnost E-90, shodně s ČSN EN 61537: 2007/01: 2011, ZP-27/2008.** Speciálně navržené tvarovky a příslušenství vytvářejí kompletní „Systém žlabů Rychlé Montáže KLIK“. Podrobné informace najdete na stránce www.baks.com.pl nebo v katalogu „Systém žlabů Rychlé Montáže KLIK“. Kvalita produktů byla potvrzena zkouškami v autorizovaných notifikovaných institutech a laboratořích v zemích EU. Způsoby montáže popsané v tomto návodu jsou podobné i v jiných typech žlabů se spojem „KLIK-KLAK“.

Pozor! V případě žlabů o šířce 300 a více mm je třeba dno žlabů spojit šrouby typu SGKM6x12 v množství min. 2 kompletů. Materiál: Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimir EN 10346: 2011


V případě dotazů je třeba se zkontaktovat s technickým oddělením firmy BAKS nebo firmy STRADER

Ochrana žlabov | Ochrana žlabů

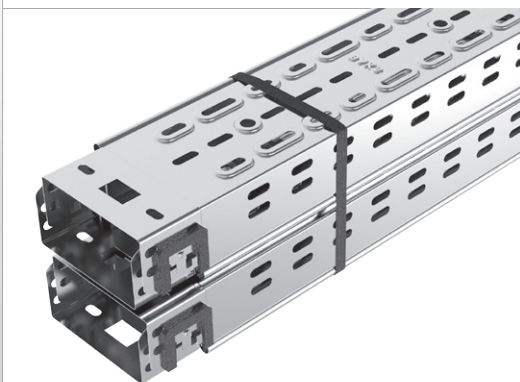


SK Žlaby sú stiahnuté páskami a opatrené ochrannými krytkami (z vonkajšej strany) zabezpečujúce vedenia B [1] ako aj zámky A [1] pred poškodením počas transportu
EN Trays are secured with straps and equipped with protective covers (from the outside) ensuring the guides B [1] as well as the locks A [1] before damage during transport
DE Trays sind gesichert mit Bändern und versehen mit Schutzkappen (von außen) sichernde die Führungen B [1] sowie die Zäune A [1] vor Beschädigung während des Transports

Odstránenie krytiek - príprava na montáž | Odstranění krytek - příprava na montáž

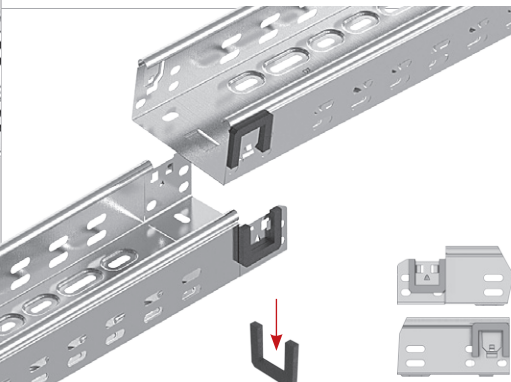


SK Montáž žlabov začíname odstránením všetkých ochranných krytiek
cz Montáž žlabů začínáme odstraněním všech ochranných krytek

Uloženie žlabov do priamej línie | Uložení žlabů do přímé línie

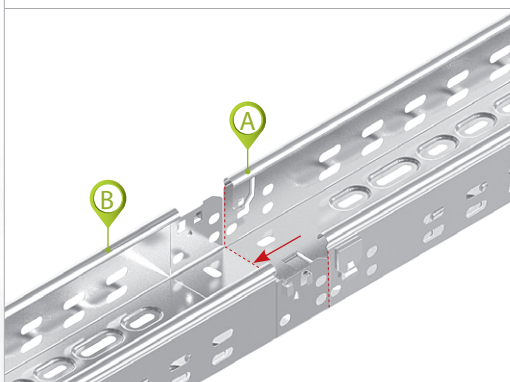


SK S cieľom zabezpečiť správny spôsob montáže, **spájané prvky uložte do priamej línie** (žlab [A] strana so zámkami → žlab [B] strana s vedeniami pre zámkovú časť)
cz Pro zajištění správného způsobu montáže, **spojujované prvky uložte do přímé línie** (žlab [A] strana se zámkem → žlab [B] strana s vedením pro zámkovú část)

Nadvihnutie a presunutie žlabov | Nadzvednutí a přesunutí žlabů

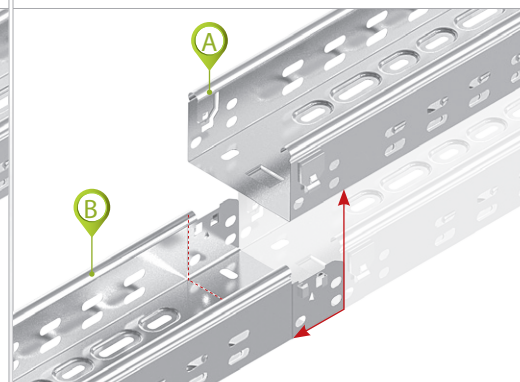


SK Nasledovným krokom je nadvihnutie a presunutie žlabu [A] vzhľadom ku žlabu [B], potom umiestnite zámkovú časť presne nad vodičovú časť
cz Následujícím krokem je nadzvednutí a přesunutí žlabu [A] vzhledem ke žlabu [B], pak umístíte zámkovou část přesně nad vodičovou část

Zasunutie žlabu | Tray lowering | Herunter drücken der Kabelrinne

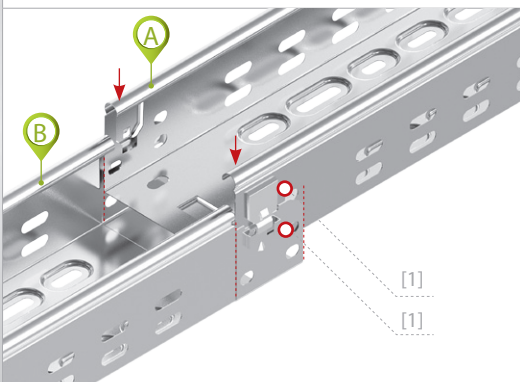


SK Ďalší krok je zasunutie žlabu smerom nadol [A] a vsunutie „jazyčkov“ [1] do vodiacich otvorov [1] žlabu [B]
EN The next step is lowering tray [A] and inserting the „tongues“ [1] into the guides [1] of tray [B]
DE Der nächste Schritt ist, das Senken der Rinne [A] und die Einführung „der Zungen“ [1] in die Führungen der Rinne [B]

Spojenie žlabov | Spojení žlabů

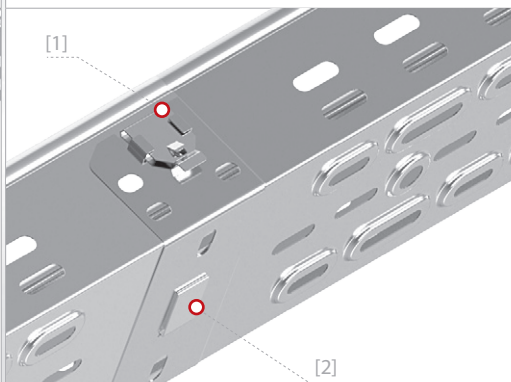


SK Presvedčte sa, aby pretlačenie [2] na polohovanie a blokovanie na dne žlabu [A] zapadlo do pretlačenia [2] na dne žlabu [B] a zároveň či došlo k zamknutiu (zakliknutiu spojov) [1]
cz Přesvědčte se, aby protlačení [2] na polohování a blokování na dně žlabu [A] zapadlo do protlačení [2] na dně žlabu [B] a zároveň zda došlo k zamknutí (zakliknutí spojů) [1]

Kontrola spojov | Kontrola spojů

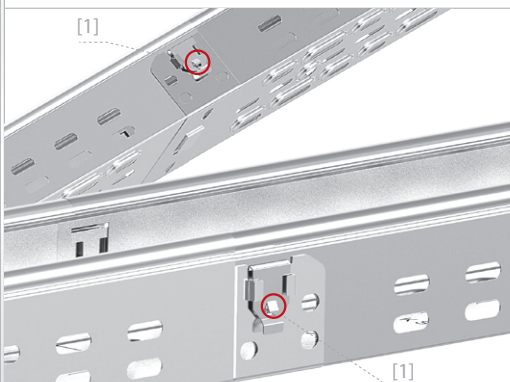

SK Poslednou etapou je kontrola správneho spojenia žlabov („Jazyky“ [1] na oboch stranách žlabu musia byť uzamknuté blokujúcimi západkami)
cz Poslední etapou je kontrola správného spojení žlabů („Jazyky“ [1] na obou stranách žlabu musí být uzamčeny blokujícími západkami)

Správne spojené žlaby | Správne spojené žlaby

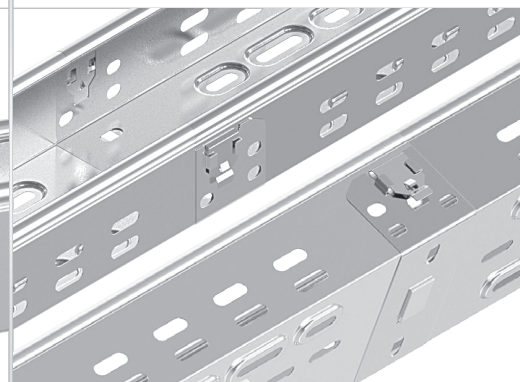

SK Správne vykonané spojenie Žlabov KLIK
cz Správně provedené spojení žlabu KLIK