

RDPP...H100N Redukcia rebríka pravá

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE


Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

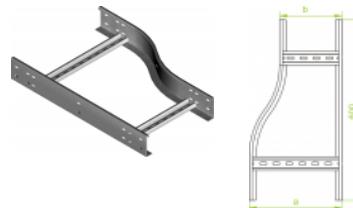

Priz hmotnostných značeníach podľa výmer a 1/3.

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N
- a 32 kompletov skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDPP500/400H100 N	500	493450	2	2,64	400
RDPP600/500H100 N	600	493460	2	2,70	500