

## TRBJ...H80 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

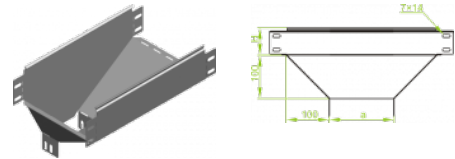

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12


a spojky LPL80 alebo LPPH80.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol     | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRBJ100H80 | 100          | 188510     | 4          | 1,09          |
| TRBJ150H80 | 150          | 188515     | 4          | 1,59          |
| TRBJ200H80 | 200          | 188520     | 4          | 2,01          |
| TRBJ300H80 | 300          | 188530     | 2          | 3,15          |
| TRBJ400H80 | 400          | 188540     | 2          | 4,25          |
| TRBJ500H80 | 500          | 188550     | 1          | 5,40          |
| TRBJ600H80 | 600          | 188560     | 1          | 5,80          |

### Súvisiace produkty:

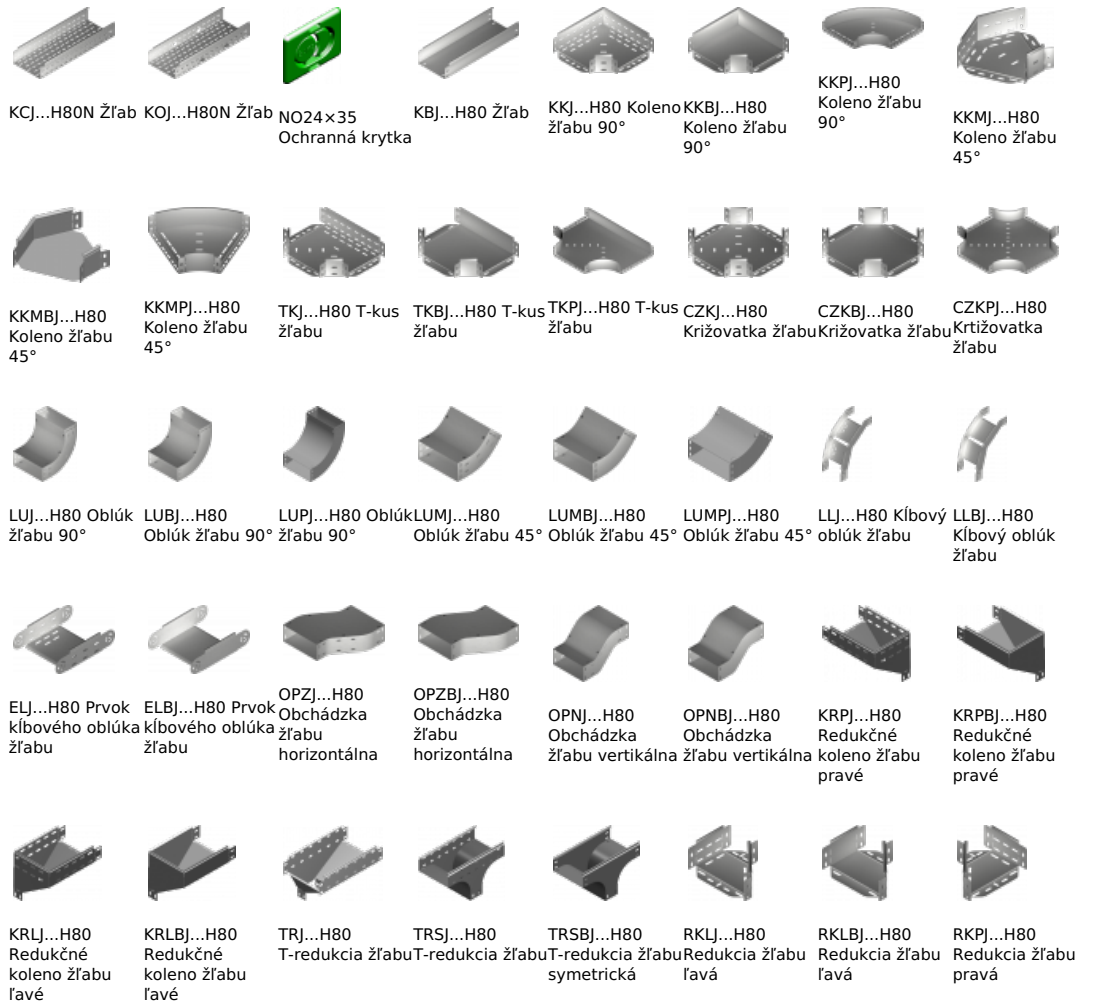



RKPBJ...H80  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H80  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H80  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T



LRPJH80 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia