

## TRJ...H100 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

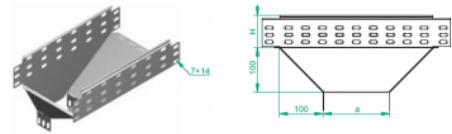


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRJ100H100	100	114510	4	1,20
TRJ150H100	150	114515	4	1,80
TRJ200H100	200	114520	4	2,31
TRJ300H100	300	114530	2	3,60
TRJ400H100	400	114540	2	4,80
TRJ500H100	500	114550	1	5,80
TRJ600H100	600	114560	1	6,40

### Súvisiace produkty:

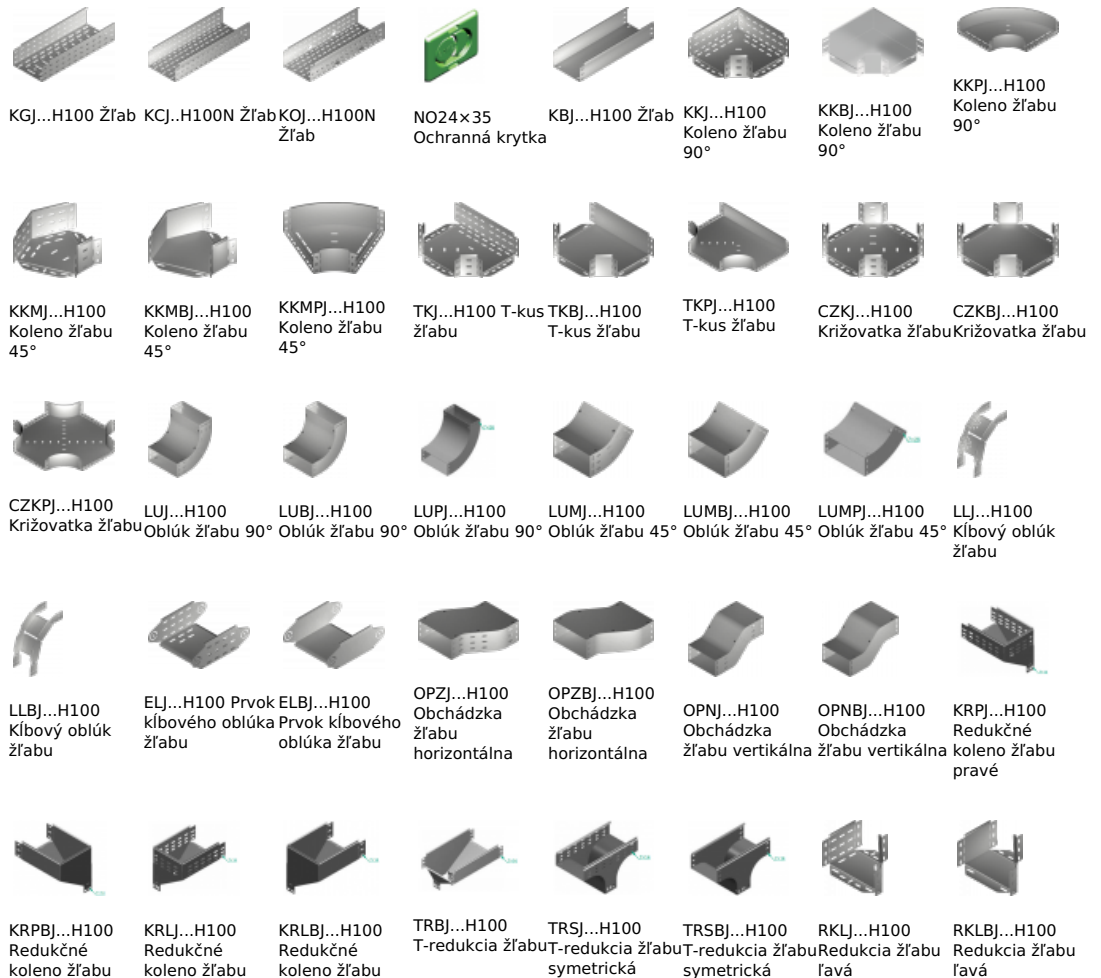

pravé

RKPJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá

ľavé

RKPBJ...H100  
Redukcia žľabu  
pravá

ľavé

RKSJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrickáRKSBJ...H100  
Redukcia žľabu  
symetrickáLRJH100 Spojka  
žľabu  
rozvetvovaciaLRBJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovaciaTKDJ...H100  
Dopĺňujúci diel  
žľabu TLRPJH100  
Spojka žľabu  
rozvetvovacia