

TRSJ...H100 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL



Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRSJ100H100 | 100 | 114710 | 4 | 1,56 |
| TRSJ150H100 | 150 | 114715 | 4 | 1,75 |
| TRSJ200H100 | 200 | 114720 | 4 | 1,93 |
| TRSJ300H100 | 300 | 114730 | 1 | 2,30 |
| TRSJ400H100 | 400 | 114740 | 1 | 2,67 |
| TRSJ500H100 | 500 | 114750 | 1 | 3,04 |
| TRSJ600H100 | 600 | 114760 | 1 | 3,40 |

Súvisiace produkty:

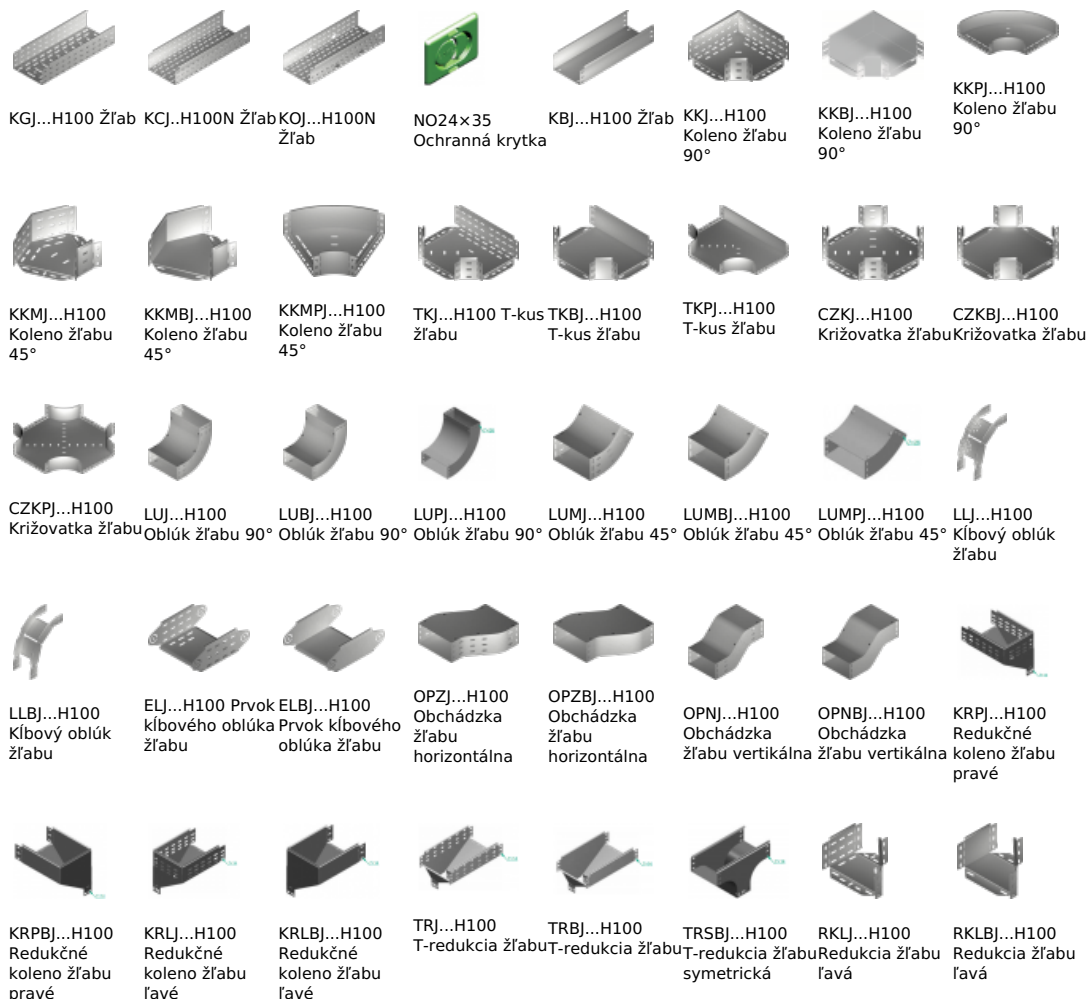



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH100 Spojka žľabu
rozvetvovacia