

## TRJ...H50 T-redukcia žľabu

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

#### MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088,

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRJ50H50	50	158605	10	0,61
TRJ100H50	100	158610	10	0,87
TRJ150H50	150	158615	6	1,26
TRJ200H50	200	158620	6	1,66
TRJ300H50	300	158630	4	2,52
TRJ400H50	400	158640	4	1,66
TRJ500H50	500	158650	2	2,08
TRJ600H50	600	158660	2	2,52

### Súvisiace produkty:

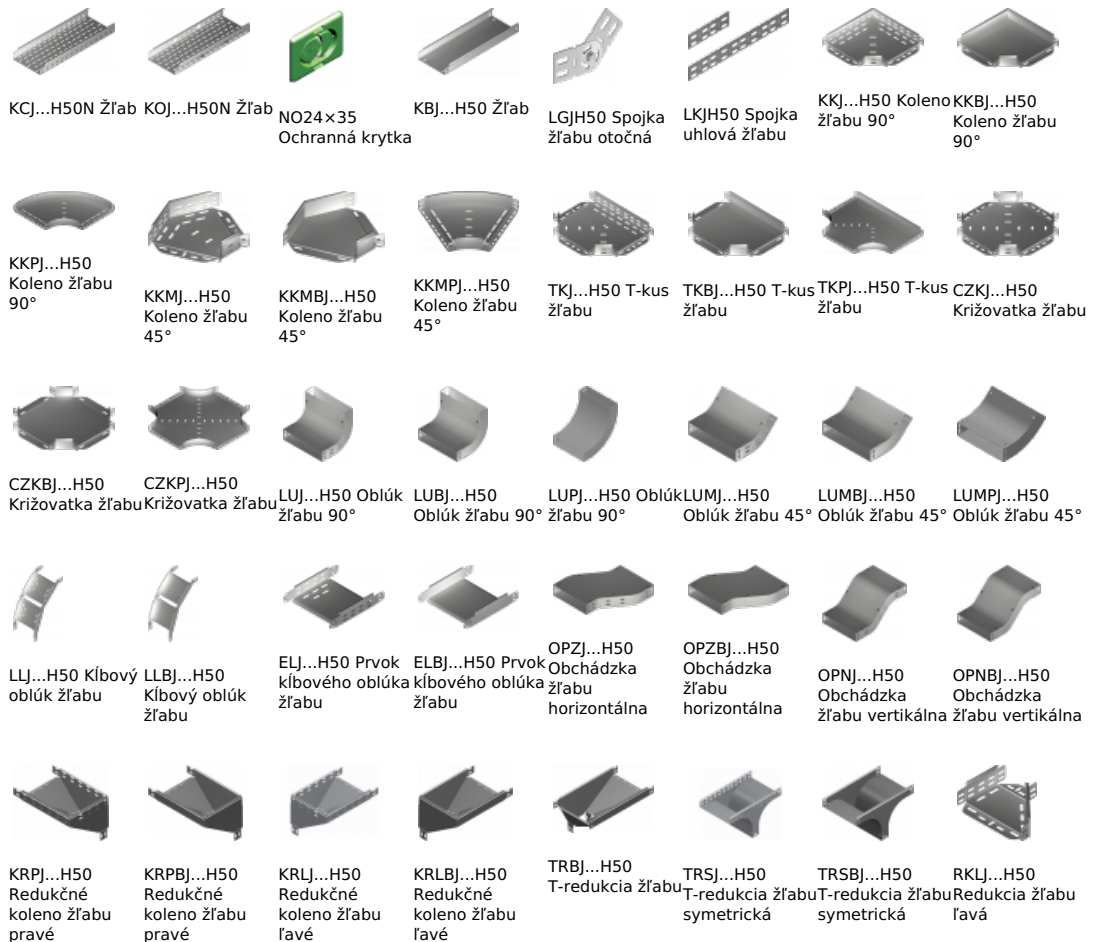



RKLBJ...H50  
Redukcia žľabu  
ľavá



RKPJ...H50  
Redukcia žľabu  
pravá



RKPBJ...H50  
Redukcia žľabu  
pravá



RKSJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrická



RKSBJ...H50  
Redukcia žľabu  
symetrická



LRJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia



TKDJ...H50  
Dopĺňujúci diel  
žľabu T



LRPJH50 Spojka  
žľabu  
rozvetvovacia