

TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás..

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

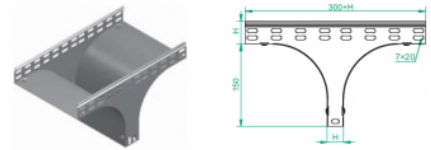


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSJ50H50	50	158805	10	0,68
TRSJ100H50	100	158810	6	0,87
TRSJ150H50	150	158815	6	1,06
TRSJ200H50	200	158820	4	1,24
TRSJ300H50	300	158830	4	1,61
TRSJ400H50	400	158840	1	1,24
TRSJ500H50	500	158850	1	1,43
TRSJ600H50	600	158860	1	1,61

Súvisiace produkty:

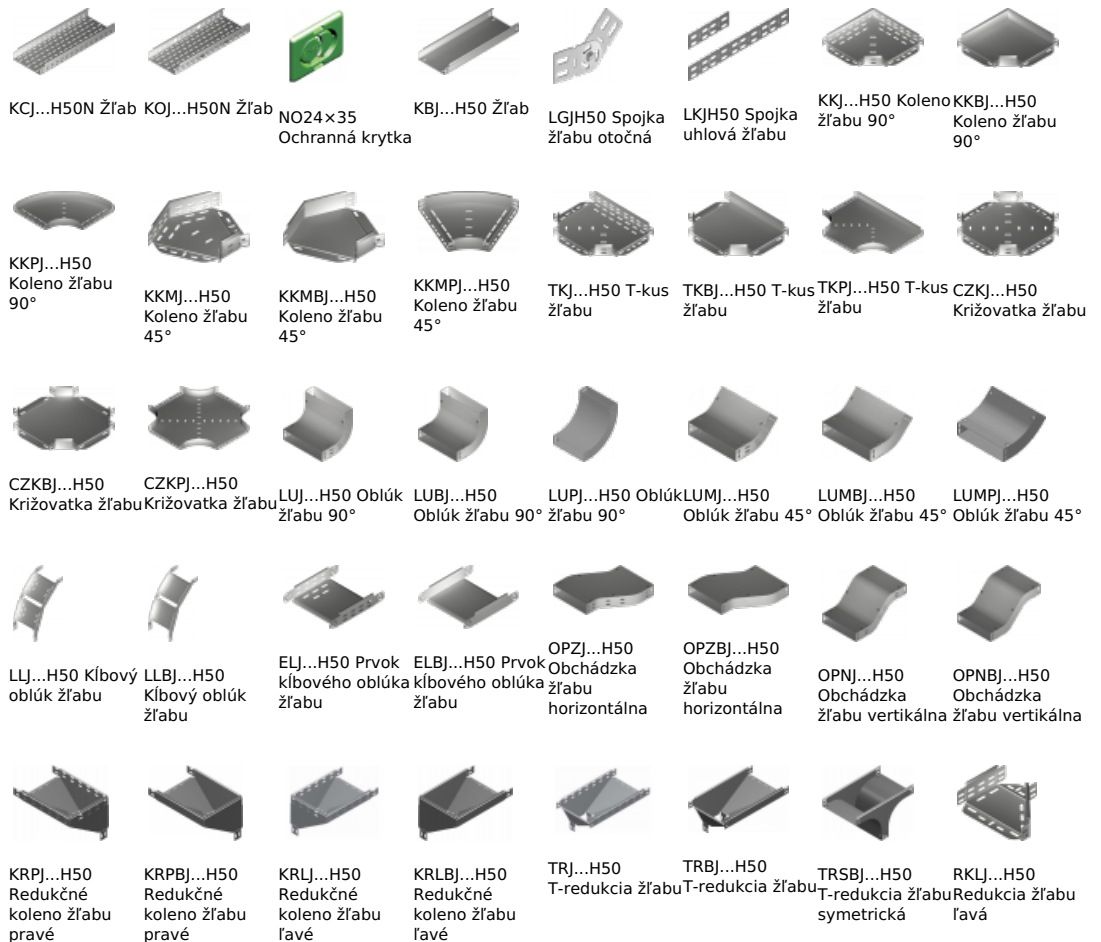



RKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia