

TRBJ...H80 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

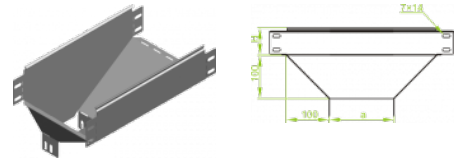

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12


a spojky LPL80 alebo LPPH80.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBJ100H80	100	188510	4	1,09
TRBJ150H80	150	188515	4	1,59
TRBJ200H80	200	188520	4	2,01
TRBJ300H80	300	188530	2	3,15
TRBJ400H80	400	188540	2	4,25
TRBJ500H80	500	188550	1	5,40
TRBJ600H80	600	188560	1	5,80

Súvisiace produkty:

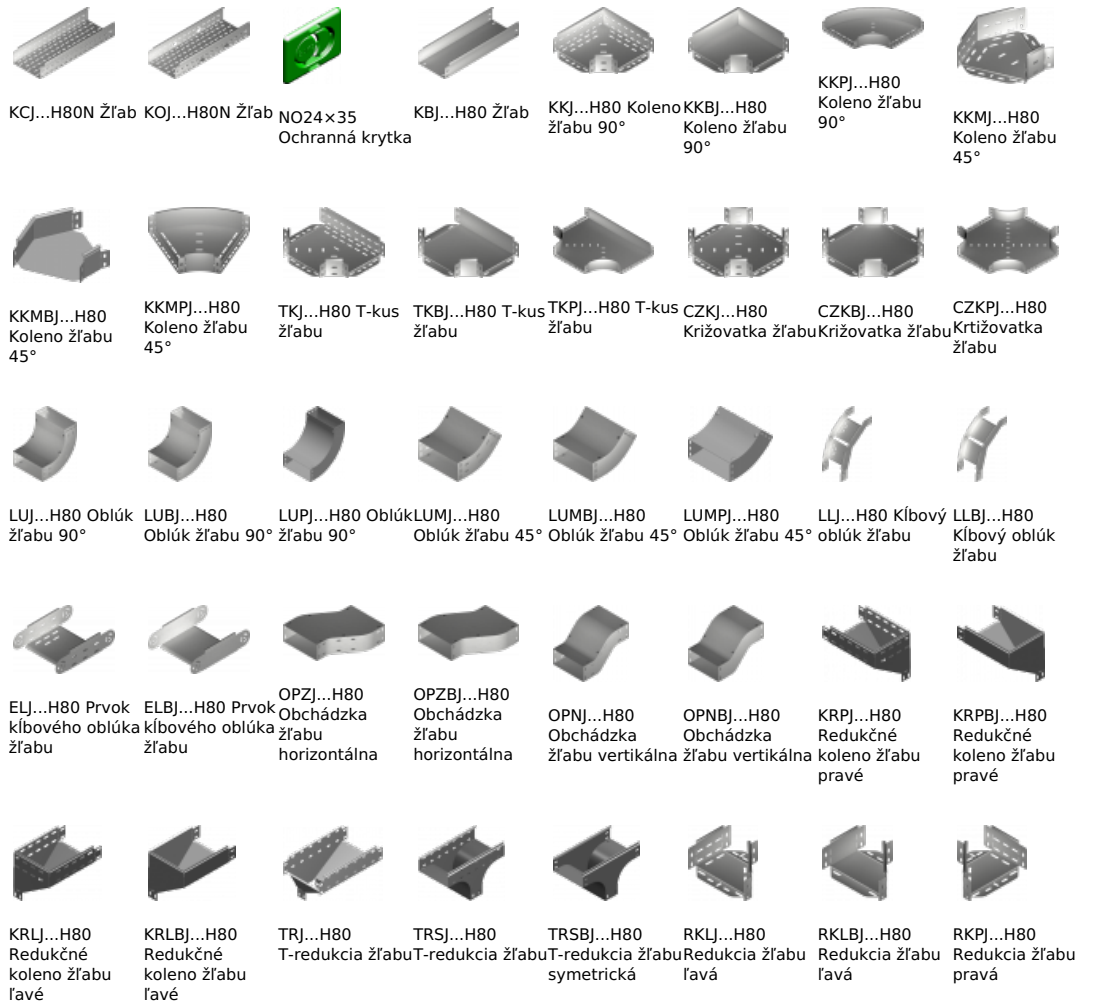



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia