

TRBP...H80 T-redukcia žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

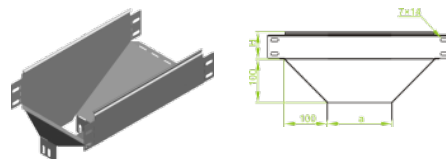

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12


a spojky LPL80 alebo LPPH80.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRBP100H80	100	188610	4	1,60
TRBP150H80	150	188615	4	2,30
TRBP200H80	200	188620	4	3,10
TRBP300H80	300	188630	2	4,90
TRBP400H80	400	188640	2	6,30
TRBP500H80	500	188650	1	8,10
TRBP600H80	600	188660	1	9,20

Súvisiace produkty:

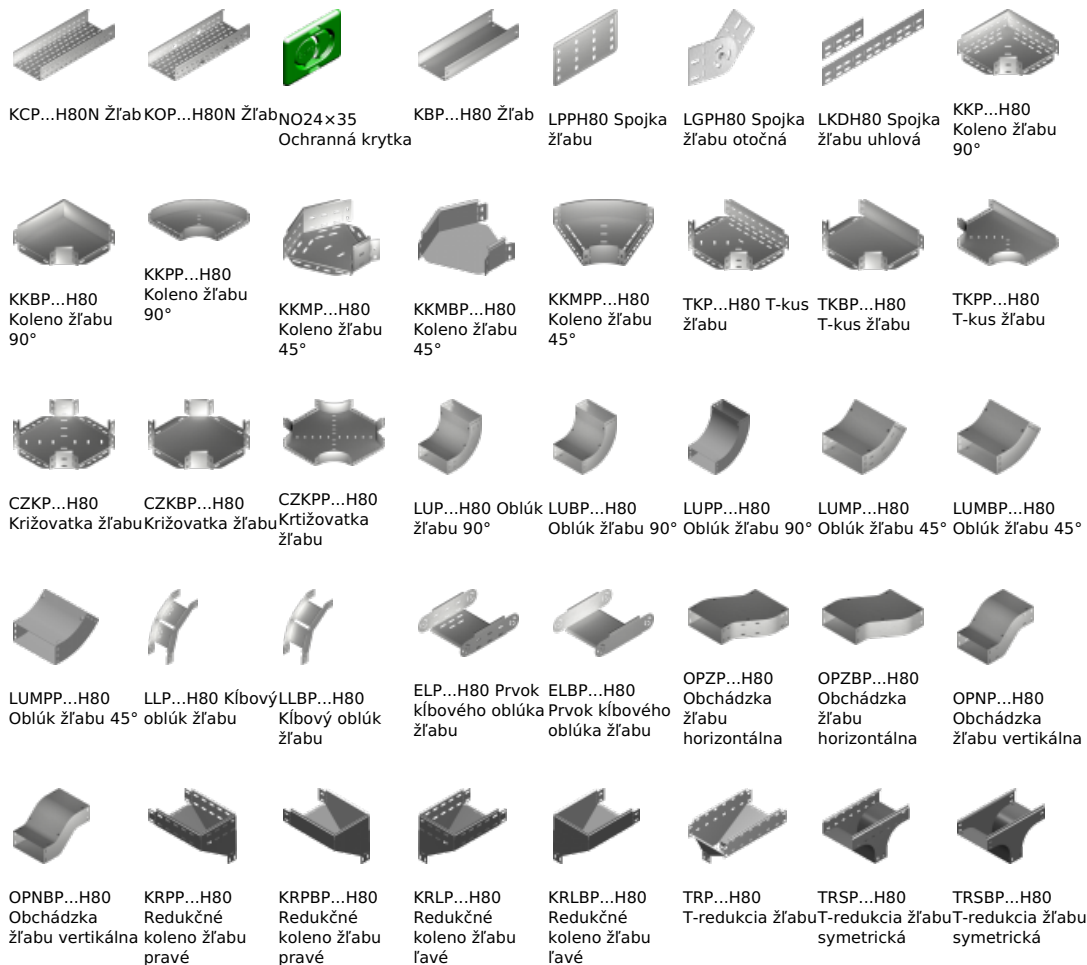



RKLP...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H80
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H80
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia