

TTSJ...H50 T-kus káblového žľabu s krytom

Informácie:

Použitie

Rozvetvenie káblovej trasy.


Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

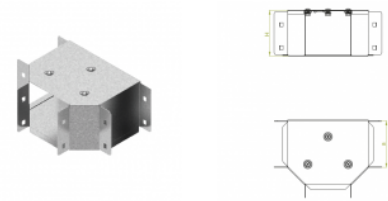

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
TTSJ50H50	50	151908	2	50	0,34
TTSJ100H50	100	111905	2	50	0,59
TTSJ150H50	150	111904	2	50	0,94
TTSJ200H50	200	121505	2	50	1,34