

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. SK01/ 2026

1. Druh a obchodný názov výrobku: "Kryt strmeňových káblových príchytiek.

2. Typ výrobku: Varianty: KSKP90-160x200-M8, KSKP90-160x300-M8, KSKP90-160x400-M8, KSKP90-220x200-M8, KSKP90-220x300-M8, KSKP90-220x400-M8.

3. Technická norma vzťahujúca sa na výrobok: STN EN 1366-5 Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 5: Inštalačné kanály a šachty

4. SK technické posúdenie č.: SK TP – 16/0115 , Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

5. Zamýšľané použitie výrobku: Výrobok je kryt strmeňových káblových príchytiek KSKP90... s triedami funkčnej odolnosti pri požiari. Kryt slúži na odľahčenie v ťahu stúpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiari najmä tam, kde nie je možnosť zabezpečiť odľahčenie v ťahu pomocou tzv. meandrového dilatačného upevnenia alebo vzdialenosť upchávok medzi stropom a podlahou je väčšia, ako stanovuje norma STN 92 0205. Kryt strmeňových káblových príchytiek KSKP90 je možné použiť aj na ochranu samostatných káblových príchytiek upevnených priamo k stene - maximálna šírka stúpajúcej trasy môže byť 400 mm.

6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: STRADER s.r.o., Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov, IČO: 36481599, Slovenská republika

7. Systém posudzovania parametrov: I podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov: Položka 3602

8. Označenie SK certifikátu: SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04 – ZSV - 2287 vydaný dňa 10.10.2016, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

9. Deklarované parametre podľa STN 92 0205: 2014/Z1: 2019

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Funkčná odolnosť pri požiari	PS 90*)	FIRES-JR-062-26-NURS2	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	FIRES, s.r.o. Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovenská republika

*) Pozri prílohu SK vyhlásenia o parametroch

10. Výrobca vyhlasuje, že výrobok definovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9.

11. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Zodpovedný výrobca (zástupca výrobcu)


STRADER s.r.o.
Šarišská 1997/20
091 01 Stropkov
Slovenská republika
IČ DPH: SK2020003231

(podpis)


V Stropkove dňa 27.7.2026

System E-30, E-90 - Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)




Návod na montáž krytu strmeňových káblových príchytiek KSKP90-...M8 - II. časť


3. Za pomoci nástroja aktivujeme zatĺkaciu kotvu TRSOM8. Podľa príslušnej varianty naskrutkujeme predtým skrátenú závitovú tyč PGM8 na doraz do kotvy TRSOM8.

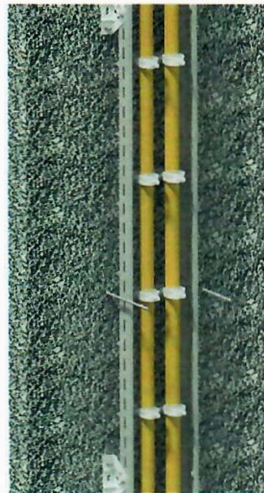


Vzdialenosť upevňovacích bodov ďalšieho krytu musí byť ≤ 3500 mm. Táto podmienka taktiež platí, ak musíme použiť kryt strmeňových príchytiek upevnených na samostatných priečkach rebrika typu SCOP a nie je možné z dôvodu obmedzených priestorových možností realizovať meander na odľahčenie káblov upevnených v stúpacom vedení.

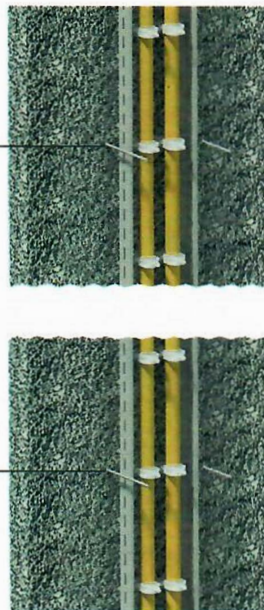


5. Nasunieme kryt z protipožiarnych dosiek na závitové tyče a jemne pritiahneme pomocou matic NSM8 a veľkoplošných podložiek PW8 ku stene.




6. Odmeriame predpokladané miesta prestupu káblov a rebrika cez kryt príchytiek. Namerané hodnoty preniesieme na dosky z minerálnej vlny. Pomocou noža alebo priamočiarej pilky vyrežeme otvory do všetkých 4 minerálnych dosiek. Nasunieme prvú dosku z minerálnej vlny do krytu príchytiek až na doraz ku strmeňovým príchytikám. Väčšie medzery okolo káblov vyplníme z odpadu, ktorý nám vznikol pri vyrezávaní otvorov. Nasunieme druhú dosku z minerálnej vlny a zalicujeme ju s hranou krytu príchytiek. Väčšie medzery okolo káblov vyplníme z odpadu, ktorý nám vznikol pri vyrezávaní otvorov.




7. Pevne pritiahneme kryt pomocou matic NSM8 a veľkoplošných podložiek PW8 ku stene. Natrieme dosky z minerálnej vlny vrátane celých hrán krytu pomocou priloženého protipožiarného náteru. Hrúbka vyschnutej vrstvy náteru musí byť min. 1 mm po zaschnutí náteru. Protipožiarny náter taktiež aplikujeme na káble a rebrik do vzdialenosti najmenej 100 mm od dosiek z minerálnej vlny.

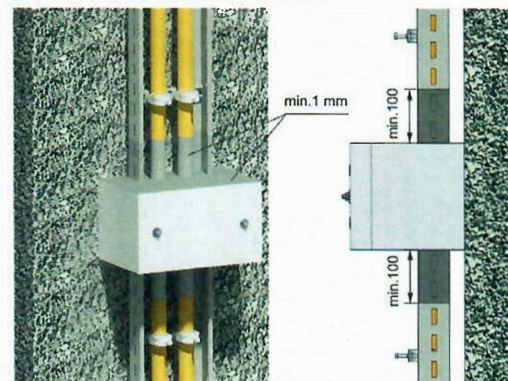

8. Upevníme identifikačný štítok na kryt strmeňových káblových príchytiek.

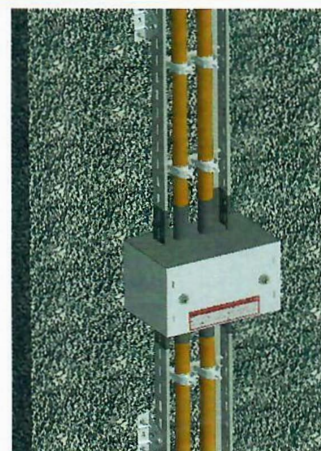

4. Navŕtame otvory podľa rozmeru B do krytu z protipožiarnych dosiek.

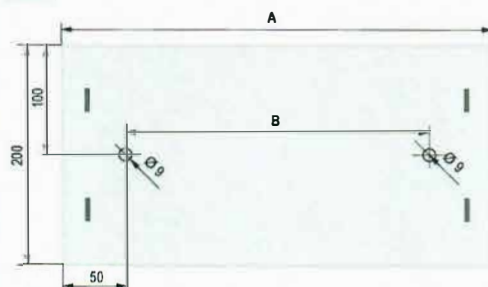

1801V08



Systém E-30, E-90 - Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)



Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

KSKP90...

Pre priemery káblov pod cca 51 mm:

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

Pre priemery káblov nad cca 52 mm:

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

POUŽITIE




Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stúpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiari podľa normy STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabezpečiť odľahčenie ťahu pomocou tzv. meandrového dilatáčného upevnenia alebo vzdialenosti upchávk medzi stropom a podlahou je ≥ 3500 mm. Funkčná odolnosť tohto krytu je 90 min. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možné aplikovať na stúpacie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebrikov, pomocou strmeňových káblových príchytiek upevnených na profilových lištách typu SCOP..., prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je potrebné inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.

Súčasťou dodávky krytu strmeňových káblových príchytiek KSKP90...M8 je: Protipožiarny kryt (rozmery podľa danej varianty), 4x minerálna vlna o hrúbke 40 mm (rozmery podľa danej varianty), protipožiarny náter v tekutom stave (2 kg alebo 12,5 kg balenie - množstvo prepočítané podľa počtu a vanýty krytov objednaných krytov), 2x zatlačacia kotva TRSOM8, 2x veľkoplošná podložka PW8, 2x matica NSM8, 2x závitová tyč PGM8 (dĺžky podľa danej varianty)

Podľa normy	Číslo stanovišťa	Klasifikácia [min] - silové káble	Klasifikácia [min] - dátové káble
STN 92 0205:2014/Z1:2019	FIRES-JR-005-21-NLRS	PS90	PS90
ČSN 73 0895:2016	FIRES-JR-006-21-NLRS	P90-R	P90-R

KSKP90...M8


SYMBOL	rozměr A mm	rozměr B mm	rozměr C mm	kg 1 ks	katalógové číslo
Pre káble o $\phi \leq 51$ mm:					
KSKP90-160x200-M8	340	240	160	---	125038026 1
KSKP90-160x300-M8	440	340	160	---	125038027 1
KSKP90-160x400-M8	440	340	160	---	125038028 1
Pre káble o $\phi \geq 52$ mm:					
KSKP90-220x200-M8	340	240	220	---	125038029 1
KSKP90-220x300-M8	440	340	220	---	125038030 1
KSKP90-220x400-M8	540	340	220	---	125038031 1

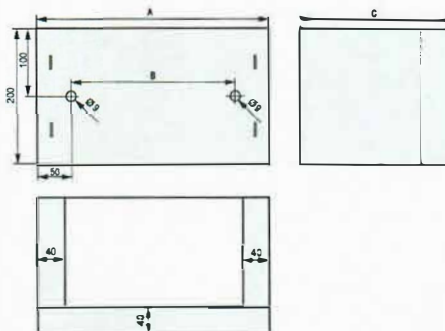

Návod na montáž krytu strmeňových káblových príchytiek KSKP90...M8 - I. časť

1. Výber príslušnej varianty krytu strmeňových káblových príchytiek závisí od šírky kábovej trasy v stúpacom vedení a od priemeru použitých káblov. Pre káble do priemeru cca. 52 mm použite kryt o výške 160 mm (rozmer C).

Varianty				
Symbol	Šírka rebrička [mm]	Rozmer A [mm]	Rozmer B [mm]	Rozmer C [mm]
KSKP90-160x200-M8	100-200	340	240	160
KSKP90-160x300-M8	300	440	340	160
KSKP90-160x400-M8	400	540	440	160
KSKP90-220x200-M8	100-200	340	240	220
KSKP90-220x300-M8	300	440	340	220
KSKP90-220x400-M8	400	540	440	220

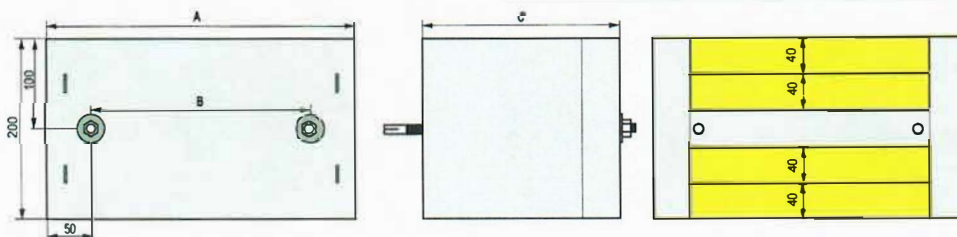

2. Montáž začneme navŕtaním otvorov o priemeru 10 mm (hlbka vŕtnia 60 mm) v osi káblových príchytiek, symetricky od stredu kábovej trasy a to vo vzdialenosti B podľa príslušnej varianty.

